

คู่มือ

แผนป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ



โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

คำนำ

คู่มือแผนปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ กิจกรรมการอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะของบุคลากรในหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการรองรับภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากอัคคีภัย เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ขอบุคลากร และของหน่วยงานให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

สารบัญ

หน้า

การป้องกันอัคคีภัย และภัยพิบัติ	๑
การแจ้งเหตุ การระงับอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ	๓
ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ	
ราชพิพัฒน์ อค ๑...ความรุนแรงระดับ ๑	๔
ราชพิพัฒน์ อค ๒...ความรุนแรงระดับ ๒	๕
ราชพิพัฒน์ อค ๓...ความรุนแรงระดับ ๓	๖
แผนผังทางหนีไฟ	๘
การจัดตั้งศูนย์บัญชาการ	๘
การเตรียมการอพยพ และการเคลื่อนย้าย เมื่อประกาศราชพิพัฒน์ อค๓	๘
การดำเนินการหลังเกิดอัคคีภัย	๙
แผนการแจ้งเหตุ การระงับอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ	๑๑
แบบรายงานการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้	๑๒
การแจ้งเหตุ สำหรับเจ้าหน้าที่เวรโทรศัพท์	๑๓

การป้องกันอัคคีภัย และภัยพิบัติ

อัคคีภัย หมายถึง อันตรายจากเพลิงไหม้

ภัยพิบัติ หมายถึง อุบัติภัยขนาดใหญ่ อันทำให้เกิดการบาดเจ็บ ล้มตาย และสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก
อัคคีภัย และภัยพิบัติ เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ในโรงพยาบาล และเมื่อไรที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจะต้องมีการอพยพผู้ป่วย ผู้ที่ทำหน้าที่อพยพผู้ป่วย จะต้องสามารถดูแล และคุ้มครองให้ตนเอง และผู้ที่อยู่ภายใต้ความดูแลให้เกิดความปลอดภัยได้

สาเหตุของการเกิดอัคคีภัยในโรงพยาบาล

๑. จากความประมาทเลินเล่อ หรือขาดความระมัดระวัง ทำให้สิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง เช่น ไม้ขีดไฟ บุหรี่ แพร่กระจายจนเกิดความร้อน และเป็นสาเหตุของอัคคีภัย
๒. การใช้เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าผิดประเภท ชาร์จ มีขนาดไม่เหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้าทำให้เกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร การขาดความเป็นระเบียบในการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
๓. การขนย้ายวัตถุไวไฟตลอดจนการใช้ และการเก็บวัตถุไวไฟที่ไม่ถูกต้อง

แหล่งที่พบ

๑. หอผู้ป่วย มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชาร์ต เช่น สายไฟที่ฉนวนหุ้มเปื่อยทำให้เกิดประกายไฟฟ้า ซึ่งมีความร้อนสูง
๒. หอพัก ห้องพักเจ้าหน้าที่ มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชาร์ต เช่น สายไฟที่ฉนวนหุ้มเปื่อยทำให้เกิดประกายไฟฟ้า ซึ่งมีความร้อนสูง
๓. ห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี และก๊าซต่างๆ ที่ติดไฟง่าย

ผลต่อสุขภาพ

๑. ทำให้เกิดการบาดเจ็บ เช่น บาดเจ็บจากการถูกไฟลวก ไฟไหม้ที่อวัยวะต่างๆ บาดเจ็บจากการหนีไฟ เสียชีวิตเนื่องจากความร้อน แร้งระเบิด
๒. การขาดอากาศหายใจ และการหายใจเอาควันพิษเข้าไป จนทำให้ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานผิดปกติ และอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

การป้องกัน และควบคุม

๑. ป้องกันการเกิดอัคคีภัยจากอุปกรณ์ไฟฟ้าโดย
 - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมดว่าได้มาตรฐานหรือไม่ ชาร์ตหรือไม่ โดยเฉพาะตรงบริเวณข้อต่อ ขั้วที่ติดอุปกรณ์ ถ้าไม่ได้มาตรฐาน หรือชาร์ต รับผิดชอบการแก้ไข
 - ระวังเรื่องการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกินกำลัง (มากเกินไป) ให้หัวหน้าหน่วยงานหมั่นตรวจสอบดูว่ามีไฟฟ้าเกินกำลังหรือไม่ ถ้าเกินต้องดำเนินการแก้ไขโดยการลดการใช้ลง หรือเสนอเรื่องขอแก้ไขต่อไป
 - การลัดวงจร ให้หัวหน้าหน่วยงานหมั่นตรวจสอบสายไฟที่ใช้อยู่ภายในหน่วยงาน ถ้าเห็นว่าเก่า ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ ให้รับผิดชอบการแก้ไข
 - ปิดสวิตช์ของวงจรไฟฟ้าทุกครั้งหลังจากเลิกใช้งานแล้ว

๒. ป้องกันการเกิดอัคคีภัยจากก๊าซ และวัตถุไวไฟโดย
 - ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องในเรื่องอันตรายจากก๊าซภายใต้ความดัน การใช้/ การเคลื่อนย้าย และการจัดเก็บถึงก๊าซภายใต้ความดัน
 - การใช้ และการเคลื่อนย้ายถึงก๊าซภายใต้ความดัน ต้องดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้ว และให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อความปลอดภัย
 - การจัดเก็บถึงก๊าซ สารไวไฟ ควรเก็บในที่มิดชิดอากาศถ่ายเทได้ดี ห่างไกลความร้อน และประกายไฟ
๓. อัคคีภัยจากการสูบบุหรี่ เนื่องจากโรงพยาบาลเป็นสถานที่เขตปลอดบุหรี่ แต่อย่างไรก็ตามอาจมีการลักลอบสูบบุหรี่อยู่ประปรายได้ ซึ่งถ้าสูบบุหรี่ในที่ที่ห้ามสูบ เช่น ใกล้สถานที่เก็บน้ำมัน ก๊าซหุงต้ม หรือวัตถุไวไฟต่าง ๆ หรือทิ้งก้นบุหรี่ไว้ใกล้สถานที่เหล่านี้แล้วอาจเกิดอัคคีภัยได้ ดังนั้นหัวหน้าหน่วยงานต้องคอยกำชับดูแลไม่ให้สูบบุหรี่ในโรงพยาบาลโดยเด็ดขาด
๔. อัคคีภัยที่เกิดจากการเชื่อมหรือตัดโลหะ การเชื่อม หรือตัดโลหะ ต้องใช้ความร้อนสูงมากจึงจะสามารถทำให้โลหะละลายได้ ในการเชื่อม หรือตัดโลหะแต่ละครั้งมักเกิดประกายไฟ และสะเก็ดโลหะที่ติดไฟได้ หากขาดความระมัดระวังก็จะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ สาเหตุของอัคคีภัยที่เกิดจากการเชื่อม ตัดโลหะอาจแยกได้ดังนี้
 - เกิดจากสะเก็ดของงานเชื่อมที่มีความร้อนสูงตกลงบนสารไวไฟ เช่น น้ำมัน หรือวัสดุที่ติดไฟง่าย ดังนั้นการเชื่อม หรือการตัดโลหะ ควรเว้นระยะให้ห่างสารเคมี หรือวัตถุไวไฟ ไม่น้อยกว่า ๓๔ ฟุต (๑๐ เมตร)
 - เกิดจากการเชื่อม หรือตัดถึง หรือภาชนะบรรจุน้ำมัน ก๊าซ และวัสดุไวไฟอื่น ๆ ความร้อนจากการเชื่อม หรือตัดภาชนะดังกล่าว จะทำให้สารเคมี หรือวัตถุไวไฟที่ตกค้างอยู่เกิดการลุกไหม้ และบางครั้งอาจเกิดการระเบิดได้ ดังนั้น การเชื่อม หรือตัดภาชนะบรรจุสารไวไฟทุกครั้งจะต้องทำการถ่าย หรือทำความสะอาดจนไม่มีสารไวไฟตกค้างอยู่ในภาชนะแล้วจึงปฏิบัติการได้
 - เกิดจากถังก๊าซ และอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อม หรือตัดโลหะ กล่าวคือ ถังวางถังก๊าซที่ใช้เชื่อม หรือตัดโลหะ ใกล้กับสถานที่ปฏิบัติงาน ประกายไฟ หรือสะเก็ดจากการเชื่อมอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ สำหรับอุปกรณ์ประกอบการเชื่อม หรือตัดโลหะด้วยก๊าซ หากเกิดรั่วก็ทำให้เกิดอัคคีภัยได้เช่นกัน ดังนั้น ควรวางถังก๊าซให้ห่างจากบริเวณเชื่อม โดยยึดให้มั่นคง ป้องกันการล้ม และตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานก่อนการทำงาน
๕. อัคคีภัยจากการก่อไฟโดยไม่ระมัดระวัง การก่อไฟแล้วทิ้งไว้โดยไม่ระมัดระวังจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย เช่น การเผาขยะ การก่อไฟเพื่อบัดกรีโลหะ ฯลฯ การก่อไฟทุกครั้งควรควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
๖. สำรวจสถานที่ตั้งของหน่วยงาน อาคาร ลักษณะโครงสร้างภายในอาคาร สำรวจเส้นทางหนีไฟ ป้ายบอกทางหนีไฟ และจัดทำผังการอพยพหนีไฟ
๗. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งตามจุดต่างๆ ให้เหมาะสม และสะดวกในการหยิบใช้งาน และมีจำนวนที่เพียงพอ ซึ่งพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา มีการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ดับเพลิงตามมาตรฐานที่กำหนด
๘. จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
๙. จัดทำแผนปฏิบัติการระงับอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟของหน่วยงาน แจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ และซ้อมแผนปฏิบัติการระงับอัคคีภัย เพื่อให้ทุกคนเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามแผนได้

การแจ้งเหตุ การระงับอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ

อัคคีภัย หมายถึง อันตรายจากเพลิงไหม้ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย และมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความรุนแรงของเพลิงไหม้ หากเพลิงไหม้ลุกลามมากเท่าไร ความเสียหายย่อมมีมากเท่านั้น และทั้งยังไม่สามารถรู้ หรือกำหนดเวลาเกิดได้ แผนการแจ้งเหตุ การระงับอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ จึงเป็นแนวปฏิบัติในการช่วยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน นับว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อบรรเทาความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ต่อชีวิต และทรัพย์สิน อย่างมีประสิทธิภาพ

คำจำกัดความ

“ **ราชพิพัฒน์ อค ๑ ที่...** ” หมายถึง ความรุนแรงระดับ ๑ ประกาศใช้ในกรณีเริ่มเกิดเพลิงไหม้ที่... หน่วยงานสามารถแก้ปัญหา หรือสามารถดับไฟได้ด้วยเครื่องดับเพลิงประจำหน่วยงาน

“ **ราชพิพัฒน์ อค ๒ ที่...** ” หมายถึง ความรุนแรงระดับ ๒ ประกาศใช้ในกรณีเพลิงลุกลาม หน่วยงานไม่สามารถแก้ปัญหา หรือสามารถดับไฟได้ด้วยเครื่องดับเพลิงประจำหน่วยงานได้ ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใกล้เคียง (หน่วยงานที่อยู่ในชั้นเดียวกัน หน่วยงานที่อยู่เหนือ และล่างของหน่วยงานที่เกิดเพลิงไหม้)

“ **ราชพิพัฒน์ อค ๓ ที่...** ” หมายถึง ความรุนแรงระดับ ๓ ประกาศใช้ในกรณีเพลิงลุกลามจนเกินขีดความสามารถในการดำเนินการดับไฟได้ด้วยบุคลากรภายในโรงพยาบาล ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก

ศูนย์บัญชาการ

ประชาสัมพันธ์ อาคารสมเด็จพระสังฆราช

จุดปลอดภัย

บริเวณลานหน้าองค์พระ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ

...ราชพิพัฒน์ อค ๑...

ความรุนแรงระดับ ๑ กรณีเริ่มเกิดเพลิงไหม้ หน่วยงานสามารถแก้ปัญหา หรือสามารถดับไฟได้ด้วย
เครื่องดับเพลิงประจำหน่วยงาน

๑. เจ้าหน้าที่ที่พบเหตุ แจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
๒. หัวหน้างาน หรือผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ประสานงานควบคุมพื้นที่
 - ประเมินสถานการณ์
 - รายงานให้ผู้บัญชาการโรงพยาบาล หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บัญชาการโรงพยาบาลทราบ
 - แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องโทรศัพท์กลาง เพื่อประกาศรหัสแจ้งเหตุดังนี้
“เจ้าหน้าที่ทุกท่านโปรดทราบ ราชพิพัฒน์ อค ๑ ที่... ชั้น... ด่วน” จำนวน ๕ ครั้ง ห่างกันไม่เกิน ๕ วินาที
 - กำกับดูแล สั่งการลูกทีมที่ปฏิบัติงาน
๓. เมื่อมีการแจ้งเหตุ
 - ทีมดับเพลิงของหน่วยงานเข้าดับเพลิงโดยใช้ถังดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิงภายในหน่วยงาน เผื่อระวัง และรายงานผลปฏิบัติแก่หัวหน้าพื้นที่
 - ทีมควบคุมระบบไฟฟ้า วาล์วออกซิเจน และระบบสูญญากาศ ของหน่วยงาน ทำการปิดระบบ
 - ทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของหน่วยงาน ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติในพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการอพยพหนีไฟโดยเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่ที่เกิดเหตุ ต่ำกว่าจุดเกิดเหตุ ๑ ชั้น หรือในจุดที่สามารถเคลื่อนย้ายต่อไปกรณีเกิดเพลิงลุกลามได้ง่าย
 - ทีมเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ ขนย้ายอุปกรณ์ เอกสาร สิ่งของสำคัญในพื้นที่รับผิดชอบอพยพหนีไฟ
๔. หน่วยสนับสนุน
 - หน่วยงานซ่อมบำรุง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทีมดับเพลิง ทีมควบคุมระบบไฟฟ้าวาล์วออกซิเจน และระบบสูญญากาศ ควบคุมระบบสัญญาณเตือนภัย ควบคุมระบบลิฟต์
 - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควบคุมช่องทาง และพื้นที่ในการอพยพหนีไฟ ควบคุม และจัดการจราจรของยานพาหนะทั่วพื้นที่
๕. เมื่อได้ยื่นการประกาศ ราชพิพัฒน์ อค ๑ ที่... ชั้น...
 - หน่วยงานข้างเคียงเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าร่วมทีมดับเพลิง
 - ทุกหน่วยงานตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติที่มีในความรับผิดชอบ เตรียมความพร้อมเพื่ออพยพ
 - ผู้บัญชาการดับเพลิง (ผู้บัญชาการโรงพยาบาล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) รับผิดชอบในการบริหารสั่งการ
๖. กรณีสามารถควบคุมเพลิงได้
 - ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ประสานงานควบคุมพื้นที่พิจารณาสถานการณ์ หากเห็นว่าเข้าสู่ภาวะปกติให้รายงานผู้บัญชาการแผน
 - ประกาศสิ้นสุดเหตุทางระบบเสียงตามสายของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ห้องโทรศัพท์กลางประกาศว่า
“เจ้าหน้าที่ทุกท่านโปรดทราบ ขณะนี้สิ้นสุดเหตุ ราชพิพัฒน์ อค ๑...แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านกลับเข้าทำงานตามหน้าที่ปกติ” โดยประกาศ ๓ ครั้ง

- หน่วยงาน หรือเจ้าของพื้นที่ที่เกิดเหตุประเมินความเสียหาย กันพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อทำการซ่อมแซมพื้นที่ที่ไม่ได้รับความเสียหาย ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ สรุปรายงานเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาล
๗. กรณีไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ หัวหน้างาน หรือผู้รับผิดชอบประเมินสถานการณ์รายงานต่อผู้อำนวยการดับเพลิง เพื่อประกาศให้ความรุนแรงขั้นต่อไป

...ราชพิพัฒน์ อค ๒...

ความรุนแรงระดับ ๒ กรณีเพลิงลุกลามหน่วยงานไม่สามารถแก้ปัญหา หรือสามารถดับไฟได้ด้วยเครื่องดับเพลิงประจำหน่วยงานได้ ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใกล้เคียง (หน่วยงานที่อยู่ในชั้นเดียวกัน หน่วยงานที่อยู่เหนือ และล่างของหน่วยงานที่เกิดเพลิงไหม้)

๑. หัวหน้างาน หรือผู้รับผิดชอบ
 - ประเมินสถานการณ์รายงานต่อผู้อำนวยการดับเพลิง แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องโทรศัพท์กลาง เพื่อประกาศให้แจ้งเตือนเหตุดังนี้
“เจ้าหน้าที่ทุกท่านโปรดทราบ ราชพิพัฒน์ อค ๒... ชั้น... ด่วน” จำนวน ๕ ครั้ง ห่างกันไม่เกิน ๕ วินาที
 - กำกับดูแล สั่งการลูกทีมที่ปฏิบัติงาน
๒. ห้องโทรศัพท์กลาง
 - ดำเนินการแจ้งเหตุ รายงานสถานการณ์ต่อผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ (นอกเวลาราชการ รายงานสถานการณ์ต่อแพทย์เวรใน พยาบาลเวรตรวจการเพื่อพิจารณาบริหารสั่งการ หรือบัญชาการ และรายงานเหตุต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันที)
๓. หน่วยสนับสนุน (ฝ่ายซ่อมบำรุง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่)
 - ฝ่ายซ่อมบำรุงส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทีมดับเพลิง ทีมควบคุมระบบไฟฟ้าวาล์วออกซิเจน และระบบสุญญากาศ
 - ควบคุมระบบสัญญาณเตือนภัย ควบคุมระบบลิฟท์
 - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควบคุมช่องทาง และพื้นที่ในการอพยพหนีไฟ ควบคุม และจัดการจราจรของยานพาหนะทั่วพื้นที่
๔. เมื่อได้ยื่นการประกาศ ราชพิพัฒน์ อค ๒ ที่... ชั้น...
 - ทีมดับเพลิงของหน่วยงานข้างเคียงเข้าช่วยดับเพลิงโดยใช้ถังดับเพลิงจากหน่วยงานของตนเองทันที
 - ทุกหน่วยงานตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย / ญาติในพื้นที่รับผิดชอบ เตรียมความพร้อมเพื่ออพยพ
๕. กรณีสามารถควบคุมเพลิงได้
 - ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ประสานงานควบคุมพื้นที่พิจารณาสถานการณ์ หากเห็นว่าเข้าสู่ภาวะปกติให้รายงานผู้อำนวยการแผน

- ประกาศสิ้นสุดเหตุทางระบบเสียงตามสายของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ห้องโทรศัพท์กลางประกาศว่า “เจ้าหน้าที่ทุกท่านโปรดทราบ ขณะนี้สิ้นสุดเหตุ ราชพิพัฒน์ อค ๒ ที่...แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านกลับเข้าทำงานตามหน้าที่ปกติ” โดยประกาศ ๓ ครั้ง
 - หน่วยงาน หรือเจ้าของพื้นที่ที่เกิดเหตุประเมินความเสียหาย กั้นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อทำการซ่อมแซมพื้นที่ที่ไม่ได้รับความเสียหายปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ สรุปรายงานเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาล
๖. กรณีไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ หัวหน้างาน หรือผู้รับผิดชอบประเมินสถานการณ์รายงานต่อผู้อำนวยการดับเพลิง เพื่อประกาศรหัสความรุนแรงขั้นต่อไป

...ราชพิพัฒน์ อค ๓...

ความรุนแรงระดับ ๓ กรณีเพลิงลุกลามจนเกินขีดความสามารถในการดำเนินการดับไฟได้ด้วยบุคลากรภายในโรงพยาบาล ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก


๑. ผู้รับผิดชอบ ณ จุดเกิดเหตุ
- ประเมินสถานการณ์รายงานต่อผู้อำนวยการดับเพลิง
 - แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องโทรศัพท์กลาง เพื่อประกาศรหัสแจ้งเหตุดังนี้
“เจ้าหน้าที่ทุกท่านโปรดทราบ ราชพิพัฒน์ อค ๓ ที่... ชั้น... ด่วน” ทุก ๓ วินาที อย่างต่อเนื่อง
๒. ห้องโทรศัพท์กลาง
- ดำเนินการแจ้งเหตุ รายงานสถานการณ์ต่อผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ (นอกเวลาราชการ รายงานสถานการณ์ต่อแพทย์เวรใน พยาบาลเวรตรวจการ เพื่อพิจารณาบริหารสั่งการ หรือบัญชาการ และรายงานเหตุต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันที)
 - ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค	๐๒ ๔๑๓ ๑๑๔๔
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม	๐๒ ๔๔๔ ๔๖๔๔
หน่วยบรรเทาสาธารณภัย กรมตำรวจ	๐๒ ๒๔๖ ๐๑๙๙
การไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียน	๐๒ ๘๔๑ ๕๒๐๐
การประปานครหลวง บางกอกน้อย	๐๒ ๔๔๙ ๐๐๑๑
การประปานครหลวง ภาษีเจริญ	๐๒ ๔๖๗ ๐๓๗๙
 - ติดต่อโรงพยาบาลใกล้เคียง เพื่อขออพยพ ส่งต่อผู้ป่วย

โรงพยาบาลหลวงพ่อกี้	๐๒ ๔๒๙ ๓๕๗๕
โรงพยาบาลตากสิน	๐๒ ๓๕๓ ๙๗๙๙
โรงพยาบาลกลาง	๐๒ ๒๒๒ ๒๔๒๔ ,
	๐๒ ๒๒๑ ๖๑๔๑-๔๕
โรงพยาบาลศิริราช	๐๒ ๔๑๑ ๔๒๓๐ ,
	๐๒ ๔๑๙ ๗๐๐๐

๓. หน่วยสนับสนุน (ฝ่ายซ่อมบำรุง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่)
 - ฝ่ายซ่อมบำรุงส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทีมดับเพลิง ทีมควบคุมระบบไฟฟ้า วาล์วออกซิเจน และระบบ สูญญากาศ
 - ควบคุมระบบสัญญาณเตือนภัย ควบคุมระบบลิฟท์
 - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมช่องทาง และพื้นที่ในการอพยพหนีไฟ ควบคุม และจัดการจราจรของยานพาหนะทั่วพื้นที่
๔. เมื่อได้ยื่นการประกาศ ราชพิพัฒน์ ออก ๓ ที่... ขึ้น... ทุกหน่วยงานอพยพโดย
 - ทีมขนย้ายผู้ป่วยตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย/ญาติในพื้นที่รับผิดชอบ เคลื่อนย้ายผู้ป่วย และเอกสาร การรักษา เคลื่อนย้ายก่อน-หลังอย่างเหมาะสม
 - ทีมขนย้ายอุปกรณ์ ย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ตามลำดับความสำคัญที่ได้เตรียมไว้ในแต่ละหน่วยงาน
 - หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานถือป้ายหน่วยงานนำทีมผู้ป่วย อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งหมดไปยัง จุดปลอดภัยของโรงพยาบาล (บริเวณลานหน้าองค์พระ) โดยเคลื่อนย้ายทางบันไดหนีไฟ ห้ามใช้ลิฟท์
 - เมื่อถึงจุดปลอดภัย หัวหน้าทีมขนย้าย ตรวจนับจำนวนผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานว่าครบหรือไม่ รายงานหน่วยงาน จำนวนผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ศูนย์อำนวยความสะดวก
 - ในกรณีที่มีผู้สูญหาย รายงานให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลทราบ เพื่อประสานขอทีมค้นหาเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างอยู่
๕. เมื่อสิ้นสุดเหตุ
 - ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ประสานงานควบคุมพื้นที่พิจารณาสถานการณ์ หากเห็นว่าเข้าสู่สภาวะปกติให้รายงานผู้อำนวยการแผน
 - ประกาศสิ้นสุดเหตุทางระบบเสียงตามสายของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ห้องโทรศัพท์กลางประกาศว่า “เจ้าหน้าที่ทุกท่านโปรดทราบ ขณะนี้สิ้นสุดเหตุ ราชพิพัฒน์ ออก ๓ ที่...แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านกลับเข้าทำงานตามหน้าที่ปกติ” โดยประกาศ ๓ ครั้ง
 - หน่วยงาน หรือเจ้าของพื้นที่ที่เกิดเหตุประเมินความเสียหาย กั้นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อทำการซ่อมแซมพื้นที่ที่ไม่ได้รับความเสียหายปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ สรุปรายงานเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แผนผังทางหนีไฟ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

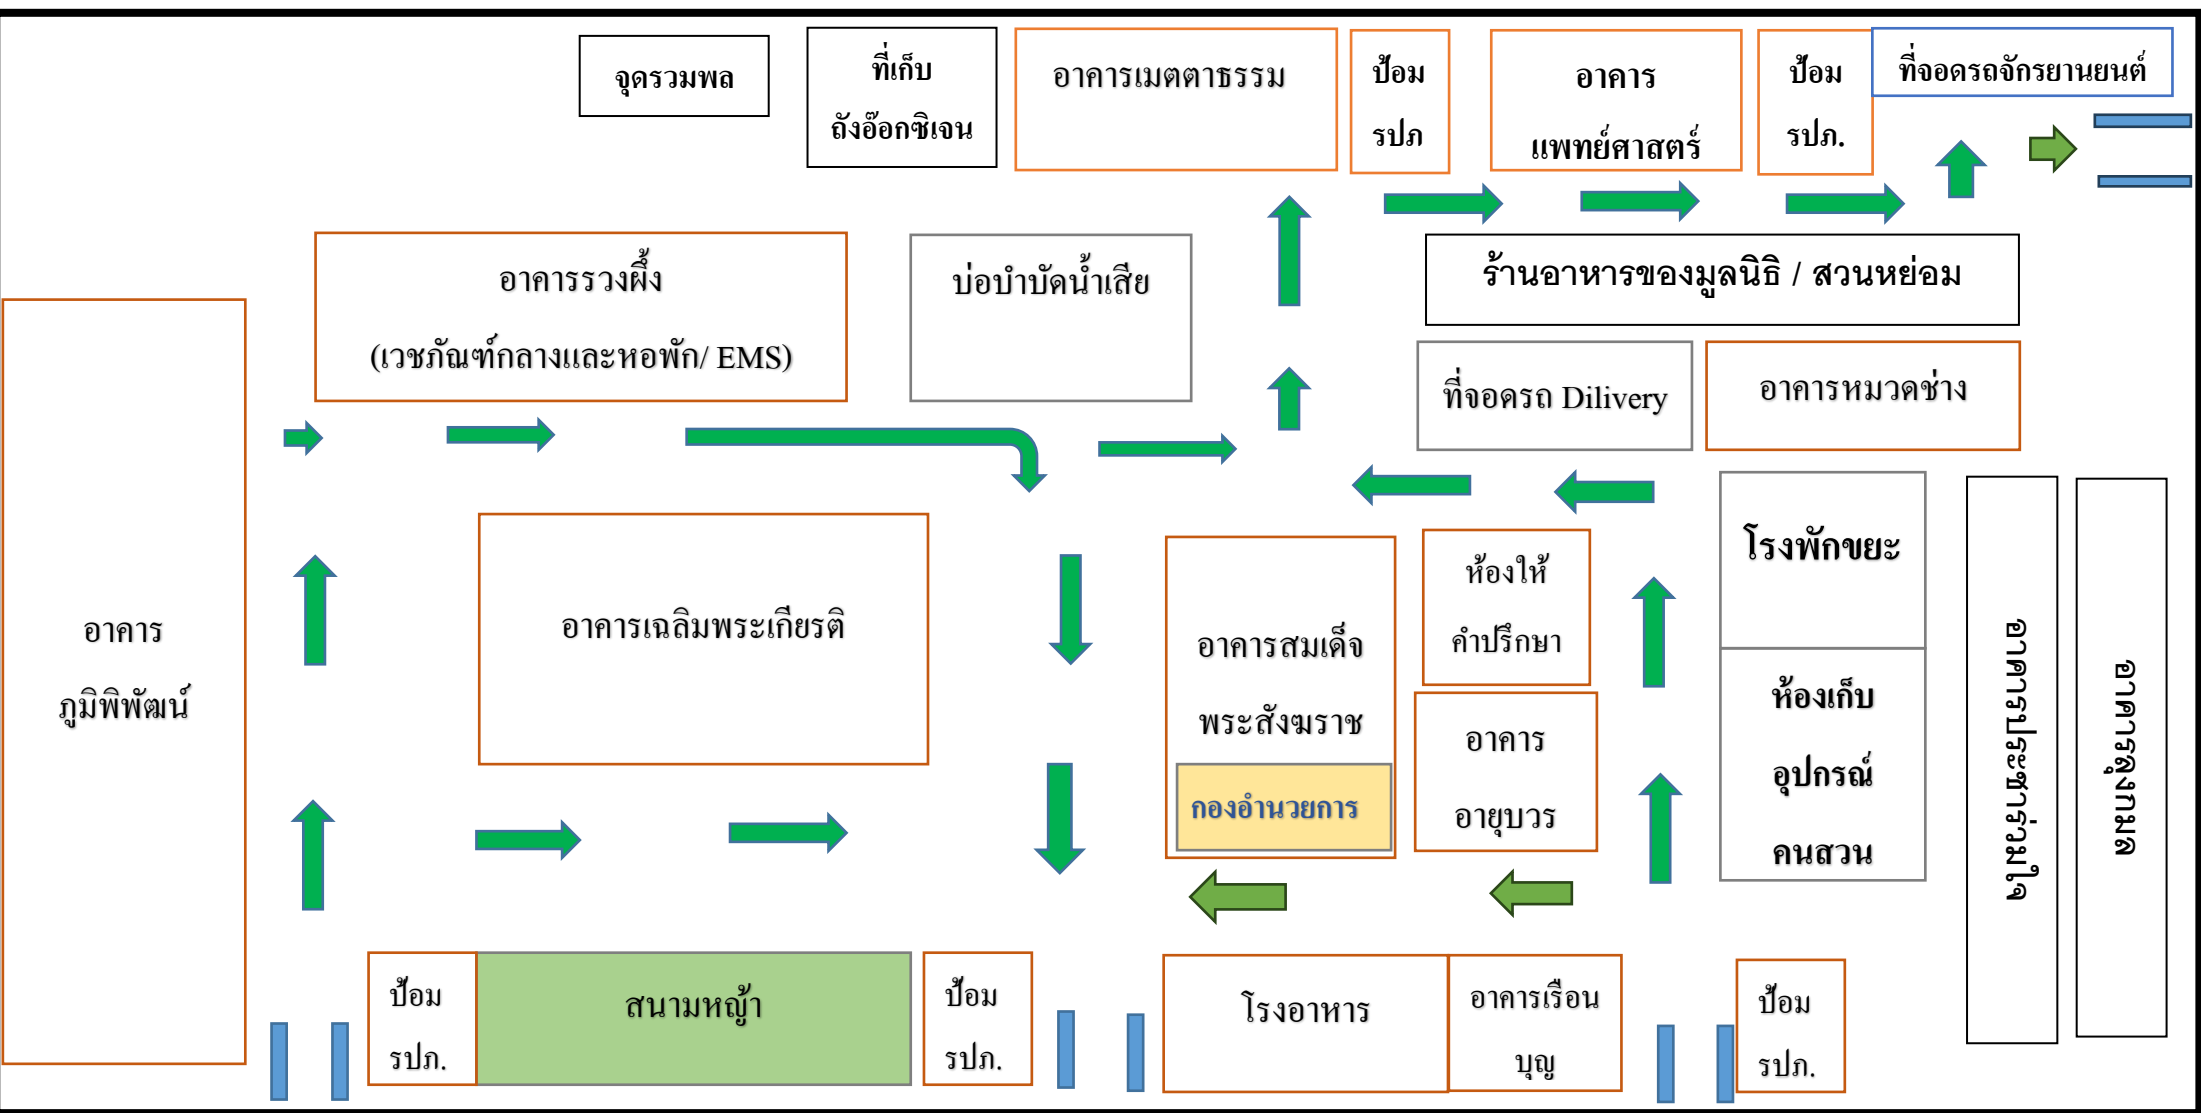

สัญลักษณ์: ■ อาคารหลัก ■ ประตูทางเข้า-ออก ■ กองอำนวยการ → เส้นทางหนีไฟ

การจัดตั้งศูนย์บัญชาการ

การดำเนินการจัดตั้งศูนย์บัญชาการดับเพลิง อยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง

ในเวลาราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่บัญชาการดับเพลิงร่วมกับหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงการสั่งการอพยพผู้ป่วย และญาติไปยังจุดรวมพล

นอกเวลาราชการ แพทย์เวรใน พยาบาลเวรตรวจการ เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารสั่งการศูนย์บัญชาการดับเพลิง และอพยพผู้ป่วยไปยังจุดรวมพล

การจัดตั้งศูนย์บัญชาการ

หอผู้ป่วย

๑. ทีมขนย้ายผู้ป่วย ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย/ญาติในพื้นที่รับผิดชอบ เตรียมการขนย้ายผู้ป่วย และเอกสารการรักษาโดยพิจารณาตามอาการของโรค และความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง รวมถึงการพิจารณาถึงการเคลื่อนย้ายก่อน-หลัง อย่างเหมาะสม โดยแบ่งผู้ป่วยเป็น ๓ กลุ่ม

✦ กลุ่มผู้ป่วยประเภท ๑ สีแดง หมายถึง ผู้ป่วยในระยะวิกฤต

- ผู้ป่วยหนักมาก หรือสิ้นหวัง เช่น Coma โรคภัยแรงระยะสุดท้าย
- ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
- ผู้ป่วยกระดูกต้นคอหัก และตรึงกับเตียงเพื่อตั้งคอ
- เด็กแรกเกิดที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

✦ กลุ่มผู้ป่วยประเภท ๒ สีเหลือง หมายถึง ผู้ป่วยที่พื้นภาวะวิกฤตแต่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

- ผู้ป่วยอัมพาตทั้งตัว หรือบางส่วน Paralysis
- ผู้ป่วยหลังทำการผ่าตัด
- ผู้ป่วย Immobilized
- ผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรง Weakness
- ผู้ป่วยเด็ก
- เด็กแรกเกิด

✦ กลุ่มผู้ป่วยประเภท ๓ สีเขียว หมายถึง ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ หรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่รุนแรง

๒. หัวหน้าทีมแจ้งเจ้าหน้าที่ในหอผู้ป่วย ผู้ป่วย และญาติรับทราบควบคุมอย่าให้มีการชุลมุน แนะนำเส้นทางหนีไฟ จุดรวมพล พร้อมทั้งวิธีการหนี เตรียมการดูแลในสถานการณ์ที่ไม่มีไฟฟ้า ยุติการรักษาที่ไม่จำเป็นต่อการมีชีพ เช่น การให้สารละลายทางเส้นเลือด เป็นต้น

- ผู้ป่วยประเภท ๓ สีเขียว ให้ช่วยเหลือตัวเอง และอาจมอบหมายให้ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอื่นที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เต็มที่
- ผู้ป่วยประเภท ๒ สีเหลือง ถ้ามีญาติ หรือผู้ป่วยประเภท ๓ สีเขียวให้ขอความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายร่วมกับเจ้าหน้าที่

๓. ผู้ป่วยประเภท ๑ สีแดง ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย ปฏิบัติเหมือนกับกลุ่มผู้ป่วยประเภท ๒ สีเหลือง ยกเว้นผู้ป่วยที่มีอาการหนักมาก หรือเรื้อรัง ควรพิจารณาเคลื่อนย้ายเป็นกรณีสุดท้าย หัวหน้าทีม

ถือป้ายนำอพยพผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่ออกทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุด ห้ามใช้ลิฟท์ ห้ามวิ่ง ให้เดินเร็ว อย่าส่งเสียง อะอะโวยวายโดยไม่จำเป็น

๔. ตรวจสอบจำนวนผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ รายงานต่อผู้อำนวยการแผน
๕. เตรียมผู้ป่วยที่อพยพลงมา เพื่อการส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่น โดยประเมินสภาพผู้ป่วย ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ให้คำแนะนำผู้ป่วย และญาติเรื่องการรักษาต่อ เตรียมเอกสารการดูแลรักษาต่อเนื่องให้พร้อม

หอผู้ป่วย

๑. แพทย์ และพยาบาลยุติการตรวจ และการรักษาที่ไม่จำเป็นทุกชนิด
๒. ประกาศให้ผู้ป่วย และญาติที่มาตรวจรักษาเข้ารับทราบ ดูแลสั่งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยจัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับญาติในการเคลื่อนย้ายไปยังจุดรวมพล
๓. ย้ายอุปกรณ์สำคัญสำหรับกู้ชีพไปที่จุดรวมพล เตรียมพื้นที่สำหรับดูแลผู้ป่วยที่เคลื่อนย้ายออกมา และจากหอผู้ป่วยที่ต้องให้การดูแลต่อเนื่อง

หน่วยงานอื่นๆ

๑. ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการในหน่วย แจ้งให้ทุกคนรับทราบ ควบคุมอย่าให้มีการชุมนุม แนะนำเส้นทางหนีไฟ จุดรวมพล พร้อมทั้งวิธีการหนี เตรียมการดูแลในสถานการณ์ที่ไม่มีไฟฟ้า
๒. เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ที่กำหนดไว้ , เอกสารสำคัญที่ไม่สามารถนำออกได้ง่าย
๓. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

อุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ยา ทรัพย์สิน และเอกสารสำคัญ

ทุกหน่วยงานกำหนดสิ่งของที่สำคัญ เป็นสิ่งของที่มีความสำคัญต่อองค์กร หรือมีราคาแพง มีน้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยตนเองเพียงคนเดียว อุปกรณ์สำคัญสำหรับการกู้ชีพ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบไว้ในแผนของหน่วยงาน

การดำเนินการหลังเกิดอัคคีภัย

๑. สำรวจความเสียหายจากไฟไหม้
หลังทำการดับเพลิงเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย ร่วมกับผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะต้องทำการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้ ทั้งทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้าง จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิต
๒. การรายงานผล
คณะกรรมการแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย รายงานผลสำรวจความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อพิจารณาสั่งการช่วยเหลือต่อไป
๓. การฟื้นฟูสภาพหลังการเกิดอัคคีภัย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจัดตั้งทีม เพื่อร่วมกับคณะกรรมการแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยทำแผนในการฟื้นฟูความเสียหายต่ออาคารสถานที่ การซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ หรือหาอุปกรณ์มาทดแทน การฟื้นฟูสภาพความเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุเพลิงไหม้ การช่วยเหลือ การทำศพ และสวัสดิการครอบครัวผู้เสียชีวิต

แผนการแจ้งเหตุ การระงับอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ



แบบรายงานการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้

วัน เดือน ปี ที่เกิดเหตุ

.....

จุดเกิดเหตุ

.....

หน่วยงานที่เกิดเหตุ

.....

พื้นที่ที่เกิดความเสียหาย

[illegible]

ผู้รายงาน

การแจ้งเหตุ สำหรับเจ้าหน้าที่เวรโทรศัพท์

เมื่อได้รับแจ้งให้ประกาศแผนอัคคีภัย

๑. สอบถามรายละเอียด

- เกิดเหตุที่.....
- ความรุนแรงระดับที่.....
- ผู้สั่งการ

๒. ประกาศแผนดังนี้

“เจ้าหน้าที่ทุกท่านโปรดทราบ ราชพิพัฒน์ อค ... ที่... ชั้น... ด่วน” จำนวน ๕ ครั้ง

ห่างกันไม่เกิน ๕ วินาที (ประกาศอย่างต่อเนื่องกรณีความรุนแรงระดับ ๓)

๓. รายงานสถานการณ์ต่อผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ

- นอกเวลาราชการ รายงานสถานการณ์ต่อพยาบาลเวรตรวจการ เพื่อพิจารณาบริหารสั่งการ หรือ

บัญชาการ และรายงานเหตุต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันที

๔. กรณีได้รับแจ้งให้ประกาศแผนความรุนแรงระดับ ๓ ให้ดำเนินการตามขั้นตอน และแจ้ง

- ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บริหารโรงพยาบาล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค	๐๒ ๔๑๓ ๑๑๔๙
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม	๐๒ ๔๔๔ ๔๖๔๔
หน่วยบรรเทาสาธารณภัย กรมตำรวจ	๐๒ ๒๔๖ ๐๑๙๙
การไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียน	๐๒ ๘๔๑ ๕๒๐๐
การประปานครหลวง บางกอกน้อย	๐ ๒๔๔๙ ๐๐๑๑
การประปานครหลวง ภาษีเจริญ	๐๒ ๔๖๗ ๐๓๗๙

- ติดต่อโรงพยาบาลใกล้เคียง เพื่อขอพยพ ส่งต่อผู้ป่วย

โรงพยาบาลหลวงพ่อบุญศรี	๐๒ ๔๒๙ ๓๕๗๕
โรงพยาบาลตากสิน	๐๒ ๓๕๓ ๙๗๙๙
โรงพยาบาลศิริราช	๐๒-๔๑๑๔๒๓๐ , ๐๒๔๑๙๗๐๐๐
โรงพยาบาลกลาง	๐๒-๒๒๒๒๔๒๔ , ๐๒-๒๒๑๖๑๔๑-๔๕

๕. กรณีรับแจ้งการสิ้นสุดแผนประกาศนี้

“เจ้าหน้าที่ทุกท่านโปรดทราบ ขณะนี้สิ้นสุดเหตุ ราชพิพัฒน์ อค.. ที่... แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านกลับเข้าทำงานตามหน้าที่ปกติ” โดยประกาศ ๓ ครั้ง

๖. บันทึกเหตุการณ์ สรุปรายงานเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาล